

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ:
ನಂ-29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ,
ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-
5700117



ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ರವರಕಛೇರಿ,
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು,
ಶ್ರೀ ಹರ್ಷರಸ್ತೆ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು.
ದೂರವಾಣಿ: 0821-2420850, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0821-2434077
ಈ-ಮೇಲ್: seechnkodagu@cescmysore.org

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ವಿ)/ಕಾನಿಇಂ/ಸಕಾನಿಇಂ/ಕ-127/2017-18/ **lys.100**
ಲಗತು: ಛಾಯ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ

ದಿನಾಂಕ: 05.09.2017

ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 08.08.2017 ರಂದು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಡಗು ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.


ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು.

1. ಶ್ರೀ ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ.
2. ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ.
3. ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್. ತಾರಾ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ.
4. ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ವಿ.ಎಂ, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ.
5. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಅಂಕಯ್ಯ, ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು.
6. ಶ್ರೀ ಚೆ. ಹೇಮಚಂದ್ರ, ಸ.ಇಂ(ತಾಂ), ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು.
7. ಶ್ರೀ ವಿ. ಪಿ. ಜಗದೀಶ್, ಪ್ರಭಾರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು.
8. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಖೆ.
9. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಇ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಶಾಖೆ.
10. ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿ. ಸೋಮೇಶ್, ಪ್ರಭಾರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಳೆಲೆ ಶಾಖೆ.

ದಿನಾಂಕ 19.05.2017 ರಂದು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ದೂರುಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರಿಸಿ ವಿವರ	ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ
1.	ಶ್ರೀ ಟಿ. ಪಿ. ಜಗದೀಶ್, ಧನುಗಾಲ ಗ್ರಾಮ.	*ಬಸಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ.	*ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:26-07-2017 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.	ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಜ, ಕಳ್ಳಾಡು ಗ್ರಾಮ.	*ಕಳ್ಳಾಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಲಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	*4.5ಕಿ.ಮಿ ಉದ್ದದ ಹೊಸ ಲಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:11.07.2017 ರಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿ:10.08.2017 ರಂದು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಲಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

DRIFT - RA - 1
08/09

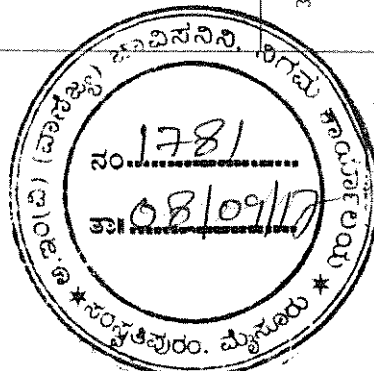

3.	ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪಿ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಕಳ್ಳಾಡು ಗ್ರಾಮ.	*ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪೋಲ್ಟೀಚ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ.	*ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 21-07-2017 ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
----	--	---	---

ದಿನಾಂಕ: 08.08.2017ರಂದು ಪಡೆದ ದೂರುಗಳ ವಿವರ:-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎನ್. ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಇತರರು, ಕಾಕೂರು	ಪೋಲ್ಟೀಚ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
2	ಟಿ. ಬಿ. ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ, ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣ.	ಕುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಇರುವ 100 ಕೆ. ವಿ.ಎ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್ ಲೋಡ್ ನಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಸುಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಓಲ್ಟೀಚ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
3	ಶ್ರೀ ಸಿ. ಸಿ. ಕುಟ್ಟಪ್ಪ, ಕೋಣಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ.	* ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಉಪ-ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹುದಿಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಎಫ್- 6 ಹುದಿಕೇರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. * ಕೋಣಗೇರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. * ಕೋಣಗೇರಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ 11 ಕೆ. ವಿ. ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ.ಓ.ಎಲ್.ಪಿ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. * ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	* ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 66/33/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೆ. ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ನವರಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. * ಕೋಣಗೇರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವಾಹಕಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ತುರ್ತಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಮಂಗಲ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. * ಕೋಣಗೇರಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಅಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ.ಓ.ಎಲ್.ಪಿ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. * ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು

			ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಶ್ರೀ ಪಿ. ಡಿ. ಗಣಪತಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ.	ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿಳುಗುಂದ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮರ ಬಿದ್ದು ವೈಯರ್ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ 9 ಕಂಬಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅಮದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
5	ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಬಿ. ಅಚ್ಚಯ್ಯ, ಬಾಲಾಜಿ ಗ್ರಾಮ.	ಶಿಶಿಮತಿ ಪೀಡರ್ ನಿಂದ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
6	ಶ್ರೀ ಎಂ. ಪಿ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಅರುವತ್ತೋಕ್ಕು ಗ್ರಾಮ.	ವಿಫಲವಾದ ಪರಿವರ್ತಕವು ಬದಲಾವಣೆ ಯಾದನಂತರವೂ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. * ಸದರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ಬಾಗಿ ವೈಯರ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿವರ್ತಕವು ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. * ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ಕಂಬಗಳು ಬಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ವೈಯರ್ ನ ನಿಗದಿತ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
7	ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎ. ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ.	ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರು ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
8	ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್. ಸಿ. ಜಾನಕಿ, ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮ.	ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ದಿನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
9	ಶ್ರೀ ನಾಚಪ್ಪ,ನಾಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ.	ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ವೈಯರ್ ಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಳೆಲೆ ರವರಿಗೆ


Handwritten text, possibly a list or notes, located in the upper middle section of the page.

Handwritten text, possibly a signature or a specific note, located in the middle right section of the page.

Handwritten text, possibly a long line of notes or a signature, located in the middle left section of the page.

Handwritten text, possibly a long line of notes or a signature, located in the lower middle section of the page.

Handwritten text, possibly a signature or a specific note, located in the bottom left corner of the page.

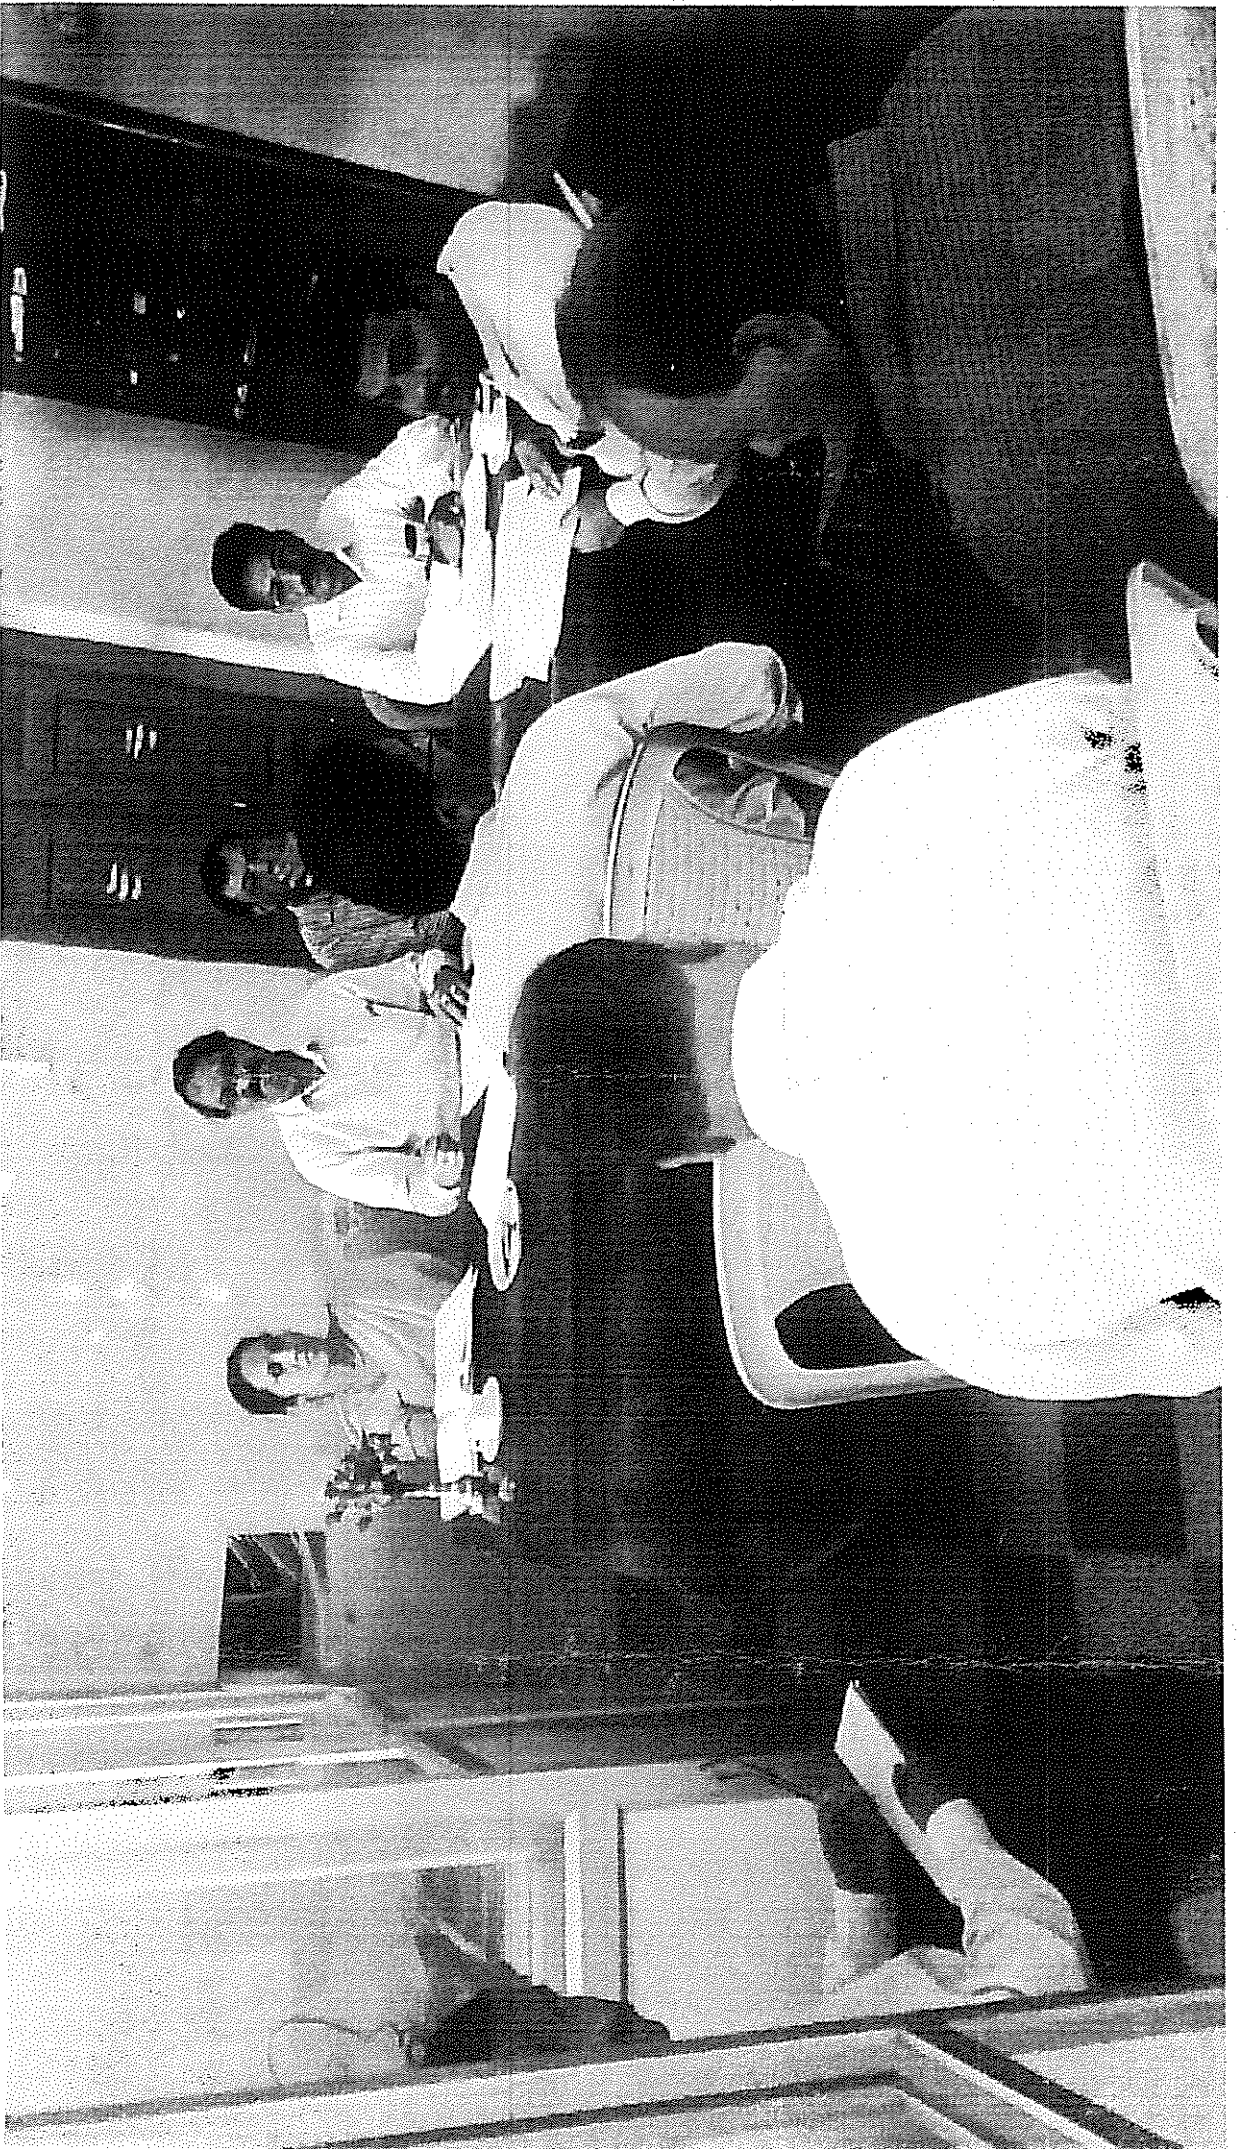



10

11